


埋設管納まり

3. つば付き下部納まり

1) 埋設管 納まり

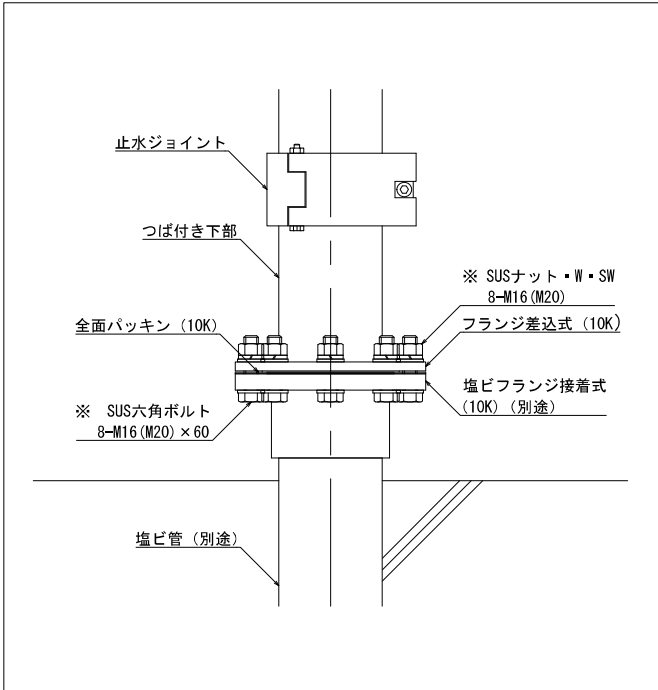


防火区画貫通部納まり

4. 耐火キット納まり

1) 床防火区画貫通部

床厚100mm以上。(RC 又は ALC)
 △SUSカバー材の下端を天井面から15mm±5mm出してください。

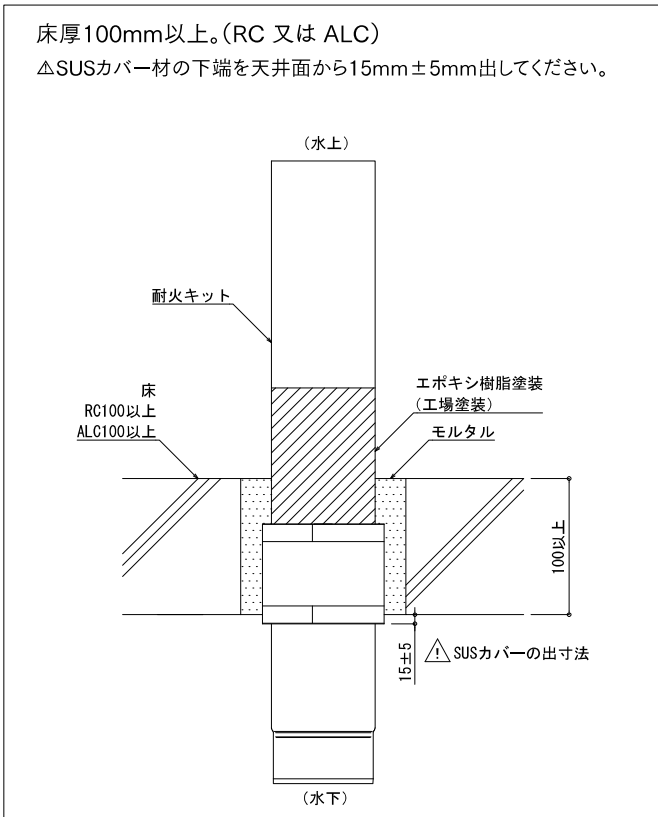

2) 壁防火区画貫通部

壁厚75mm以上。(RC 又は ALC)
 △SUSカバー材端を壁面から15mm±5mm出してください。

